



VIMCERTS 045

CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT ĐỒNG NAI
VP&PTN: Số 27, Tổ 6, Khu phố 6, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, DN.
Điện thoại: (0251).8822.789
Email: bachvietsongnai2021@gmail.com



VILAS 521

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 0659-25-KT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
- Địa điểm lấy mẫu : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HS HYOSUNG VIỆT NAM
- Địa chỉ : Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Ngày lấy mẫu : 20/08/2025, trời nắng
- Loại mẫu : Khí thải tại nguồn
- Thời gian thử nghiệm : 21/08/2025 – 27/08/2025
- Kết quả thử nghiệm :

Bảng 1: Khí thải chung sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi 30 tấn/giờ và hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò hơi 20 tấn/giờ (X=118 4143; Y=408 442) (200825-01 (01-KT))

TT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 19:2009 /BTNMT,cột B (Kv=0,8; Kp=0,8)
1	Lưu lượng ⁽¹⁾	US EPA Method 02	m ³ /h	75.404	-
2	Áp suất ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	hPa	1003,5	-
3	Nhiệt độ ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	°C	78,3	-
4	Bụi tổng ⁽¹⁾	US EPA Method 05	mg/Nm ³	52,6	128
5	CO ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	mg/Nm ³	111	640
6	NO _x ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	mg/Nm ³	104	544
7	SO ₂ ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	mg/Nm ³	86	320


Ghi chú: Kết quả thử nghiệm và đo đạc có giá trị trên mẫu thử và tại thời điểm đo

(1): Chỉ tiêu VIMCERTS công nhận

ĐẠI DIỆN
PHÒNG THỬ NGHIỆM

CAO VŨ NGỌC TRAI

PHÓ GIÁM ĐỐC

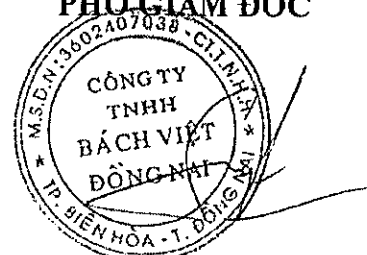

VÔ LÊ DUY KHÁNH



CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT ĐỒNG NAI
VP&PTN: Số 27, Tổ 6, Khu phố 6, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, DN.
Điện thoại: (0251).8822.789
Email: bachvietdongnai2021@gmail.com



VIMCERTS 045

VILAS 521

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 0660-25-KT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
- Địa điểm lấy mẫu : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HS HYOSUNG VIỆT NAM – XƯỞNG 1
- Địa chỉ : Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Ngày lấy mẫu : 20/08/2025, trời nắng
- Loại mẫu : Khí thải tại nguồn
- Thời gian thử nghiệm : 21/08/2025 – 27/08/2025
- Kết quả thử nghiệm :

Bảng 1: Ống khói lò dầu tải nhiệt ($X = 118\ 3870$; $Y = 408\ 522$) (200825-02 (01-KT))

TT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCVN 19:2009 /BTNMT, cột B (Kv=0,8; Kp=0,8)
1	Lưu lượng ⁽¹⁾	US EPA Method 02	m ³ /h	92.081	-
2	Áp suất ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	hPa	1004,6	-
3	Nhiệt độ ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	°C	80,4	-
4	Bụi tổng ⁽¹⁾	US EPA Method 05	mg/Nm ³	78,5	128
5	CO ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	mg/Nm ³	117	640
6	NO _x ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	mg/Nm ³	112	544
7	SO ₂ ⁽¹⁾	HDCV-QTKT-01	mg/Nm ³	71	320

Ghi chú: Kết quả thử nghiệm và đo đạc có giá trị trên mẫu thử và tại thời điểm đo
(1): Chỉ tiêu VIMCERTS công nhận

ĐẠI DIỆN
PHÒNG THỬ NGHIỆM

CAO VŨ NGỌC TRAI

PHÓ GIÁM ĐỐC



VÕ LÊ DUY KHÁNH