



VIMCERTS 045

CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT ĐỒNG NAI  
VP&PTN: Số 27, Tổ 6, Khu phố 6, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, DN.  
Điện thoại: (0251).8822.789  
Email: bachvietdongnai2021@gmail.com



VILAS 521

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 0662-25-KT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

- Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
- Địa điểm lấy mẫu : CÔNG TY TNHH HYOSUNG ĐỒNG NAI (1)
- Địa chỉ : Đường N3, KCN Nhơn Trạch 5, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Ngày lấy mẫu : 20/08/2025, trời nắng
- Loại mẫu : Khí thải tại nguồn
- Thời gian thử nghiệm : 21/08/2025 - 27/08/2025
- Kết quả thử nghiệm :

Bảng 1: Ống thoát khí thải số 04 sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi số 04, 05 (X=118 3315; Y=408 851)  
(200825-04 (01-KT))

| STT | CHỈ TIÊU                       | PHƯƠNG PHÁP      | ĐƠN VỊ             | KẾT QUẢ | QCVN 19:2009<br>/BTNMT, cột B<br>(Kv=0,8, Kp=0,8) |
|-----|--------------------------------|------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 1.  | Lưu lượng <sup>(1)</sup>       | US EPA Method 02 | m <sup>3</sup> /h  | 41.588  | -                                                 |
| 2.  | Bụi tổng <sup>(1)</sup>        | US EPA Method 05 | mg/Nm <sup>3</sup> | 77,8    | 128                                               |
| 3.  | CO <sup>(1)</sup>              | HDCV-QTKT-01     | mg/Nm <sup>3</sup> | 50      | 640                                               |
| 4.  | NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup> | HDCV-QTKT-01     | mg/Nm <sup>3</sup> | 92      | 544                                               |
| 5.  | SO <sub>2</sub> <sup>(1)</sup> | HDCV-QTKT-01     | mg/Nm <sup>3</sup> | 18      | 320                                               |

Ghi chú: Kết quả thử nghiệm và đo đạc có giá trị trên mẫu thử và tại thời điểm đo

(1): Chỉ tiêu VIMCERTS công nhận

ĐẠI DIỆN  
PHÒNG THỬ NGHIỆM

CAO VŨ NGỌC TRAI

PHÓ GIÁM ĐỐC



VÔ LÊ DUY KHÁNH



VIMCERTS 045

CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT ĐỒNG NAI  
VP&PTN: Số 27.16 b, Khu phố 6, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, DN.  
Điện thoại: (0251).8822.789  
Email: bachvietsongnai2021@gmail.com



VILAS 521

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số : 0661-25-KT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

1. Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
2. Địa điểm lấy mẫu : CÔNG TY TNHH HYOSUNG ĐỒNG NAI
3. Địa chỉ : Đường N3, KCN Nhơn Trạch 5, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4. Ngày lấy mẫu : 20/08/2025, trời nắng
5. Loại mẫu : Khí thải tại nguồn
6. Thời gian thử nghiệm : 21/08/2025 – 27/08/2025
7. Kết quả thử nghiệm :

Bảng 1: Ống thoát khí thải số 03 sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi số 01, 02, 03 (X=118 2916; Y=408 829)  
(200825-03 (01-KT))

| STT | CHỈ TIÊU                       | PHƯƠNG PHÁP      | ĐƠN VỊ             | KẾT QUẢ | QCVN 19:2009<br>/BTNMT, cột B<br>(Kv=0,8, Kp=0,8) |
|-----|--------------------------------|------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 1.  | Lưu lượng <sup>(1)</sup>       | US EPA Method 02 | m <sup>3</sup> /h  | 70.942  | -                                                 |
| 2.  | Bụi tổng <sup>(1)</sup>        | US EPA Method 05 | mg/Nm <sup>3</sup> | 82,6    | 128                                               |
| 3.  | CO <sup>(1)</sup>              | HDCV-QTKT-01     | mg/Nm <sup>3</sup> | 99      | 640                                               |
| 4.  | NO <sub>x</sub> <sup>(1)</sup> | HDCV-QTKT-01     | mg/Nm <sup>3</sup> | 38      | 544                                               |
| 5.  | SO <sub>2</sub> <sup>(1)</sup> | HDCV-QTKT-01     | mg/Nm <sup>3</sup> | 2       | 320                                               |


Ghi chú: Kết quả thử nghiệm và đo đạc có giá trị trên mẫu thử và tại thời điểm đo

(1): Chỉ tiêu VIMCERTS công nhận

ĐẠI DIỆN  
PHÒNG THỬ NGHIỆM

CAO VŨ NGỌC TRAI

PHÓ GIÁM ĐỐC

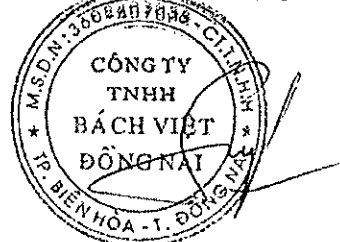

VÔ LÊ DUY KHÁNH